


Tablica TP0

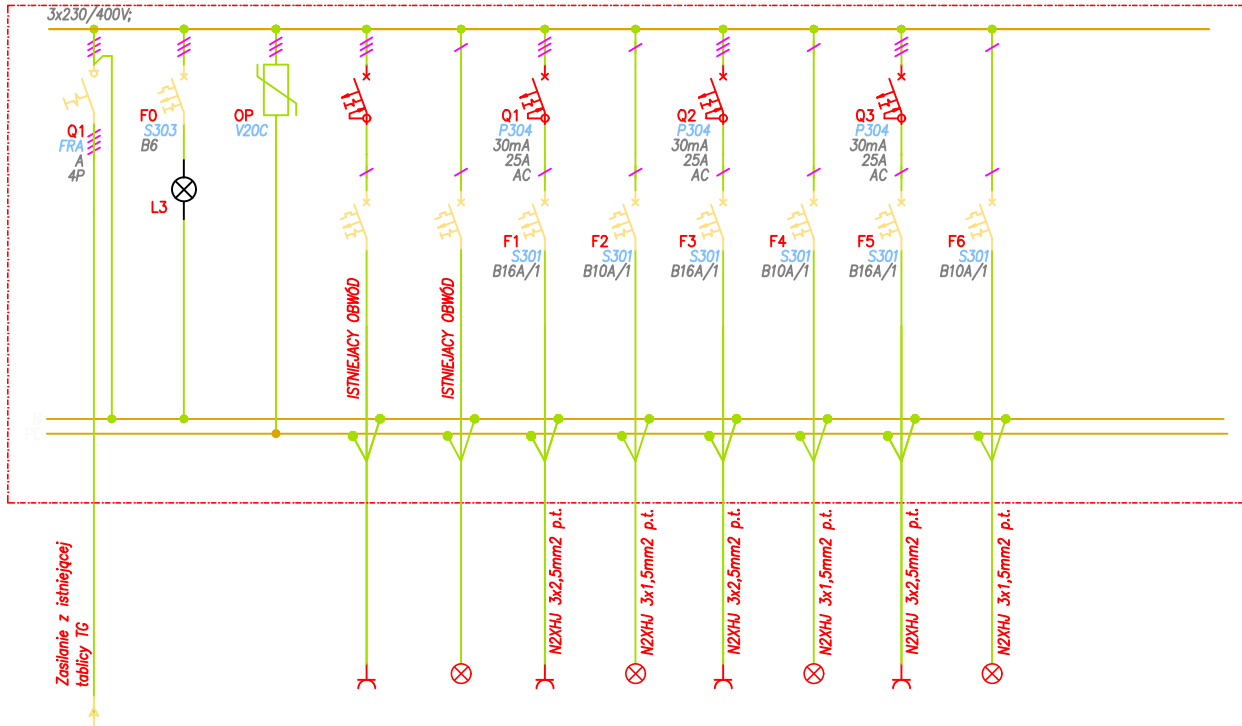

Zasilanie tablicy	Kontrola obecności napięcia	Ochrona przepięciowa	Istniejący obwód	Istniejący obwód	Gniazda 230V - F1 toaleta 1	Oświetlenie - F2 toaleta 1	Gniazda 230V - F3 toaleta 2	Oświetlenie - F4 toaleta 2	Gniazda 230V - F5 toaleta męska	Oświetlenie - F6 toaleta męska
-------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE		
Układ sieci:	SIEĆ ZASILAJĄCA:	TN-S
Napięcie zasilania:	INSTALACJA ODBIORCZA:	TN-S
		230/400V; 50Hz

 mgr inż. arch. Grzegorz Zapal Ul. Bociana 3/12, 31-231 Kraków e-mail: gzapal@gmail.com tel. kom: 691050477			
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9, 31-450 KRAKÓW		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UL. MACKIEWICZA 15 31-214 KRAKÓW		
NAZWA PROJEKTU	REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 PRZY UL. MACKIEWICZA 15 W KRAKOWIE.		
KATEGORIA OBIEKTU	IX		
PROJEKTANT GŁÓWNY	mgr inż. Paweł Pawłowski SWK/PWOE/0099/12		
PROJEKTANT SPRAWDZ	mgr inż. Bolesław Dziągiew 154-Km/73		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Rossa mgr inż. Tomasz Raputa		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
TREŚĆ	Schemat TP0		
OZN. DOK.	DATA	SKALA	OZN. RYS
MAC-15	III 2020	1:50	E-01