




ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
skala 1:100

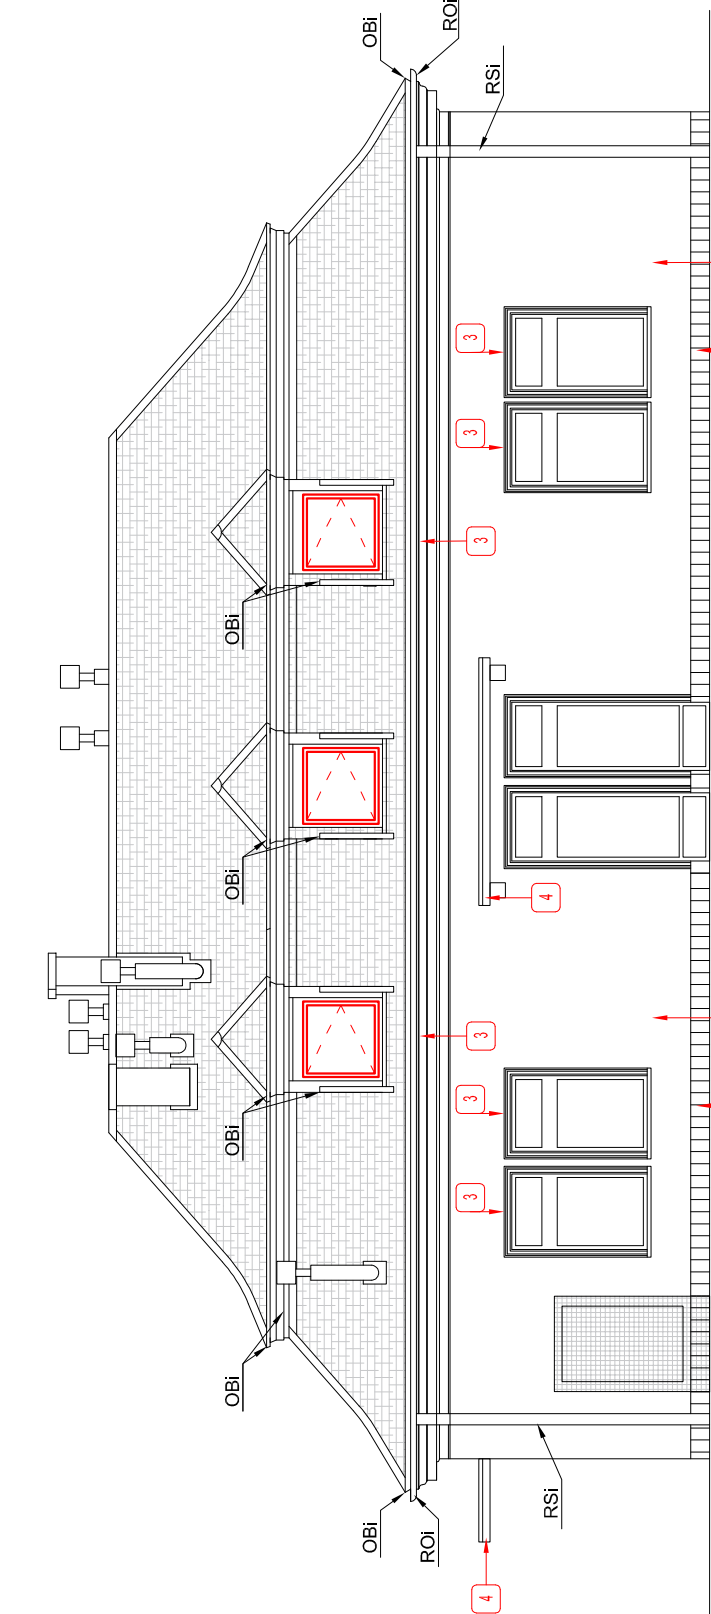


ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
skala 1:100

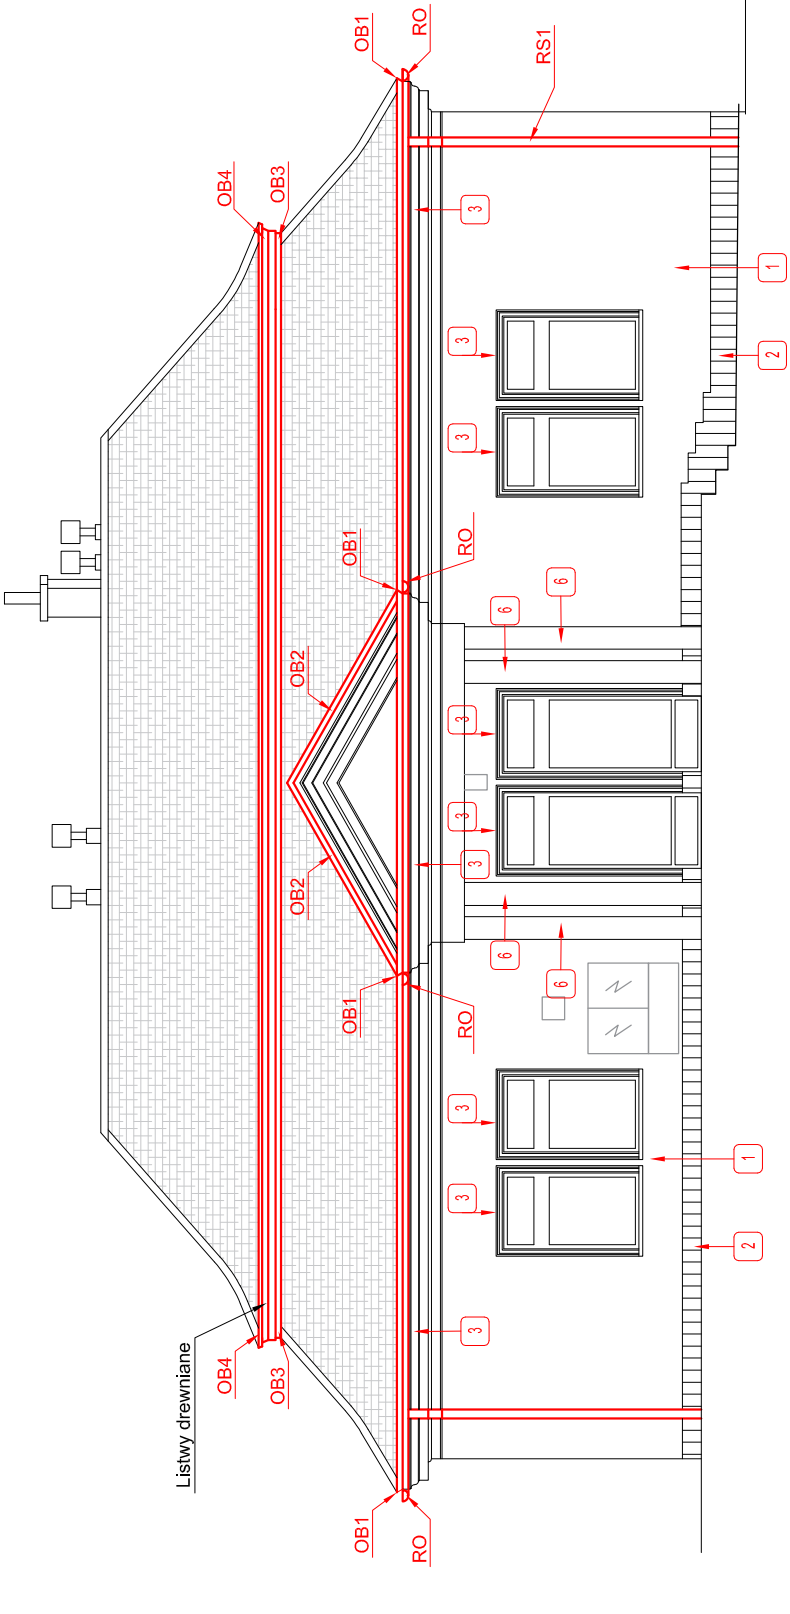

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
skala 1:100

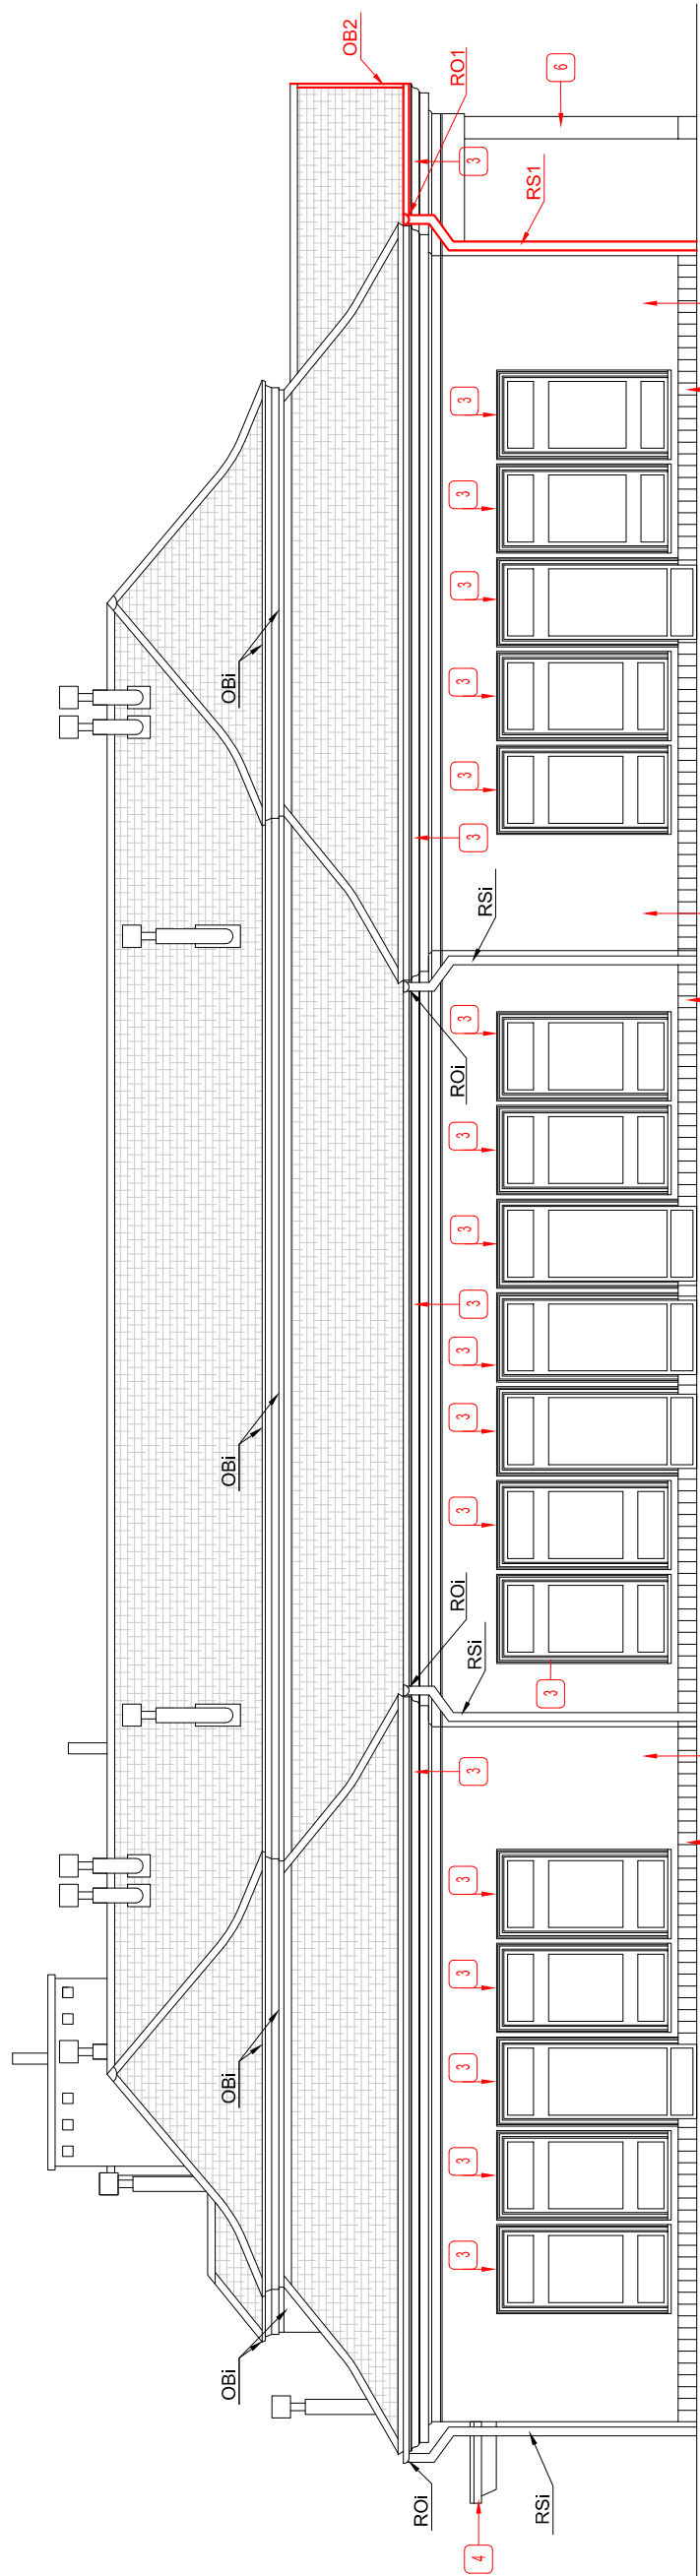

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
skala 1:100

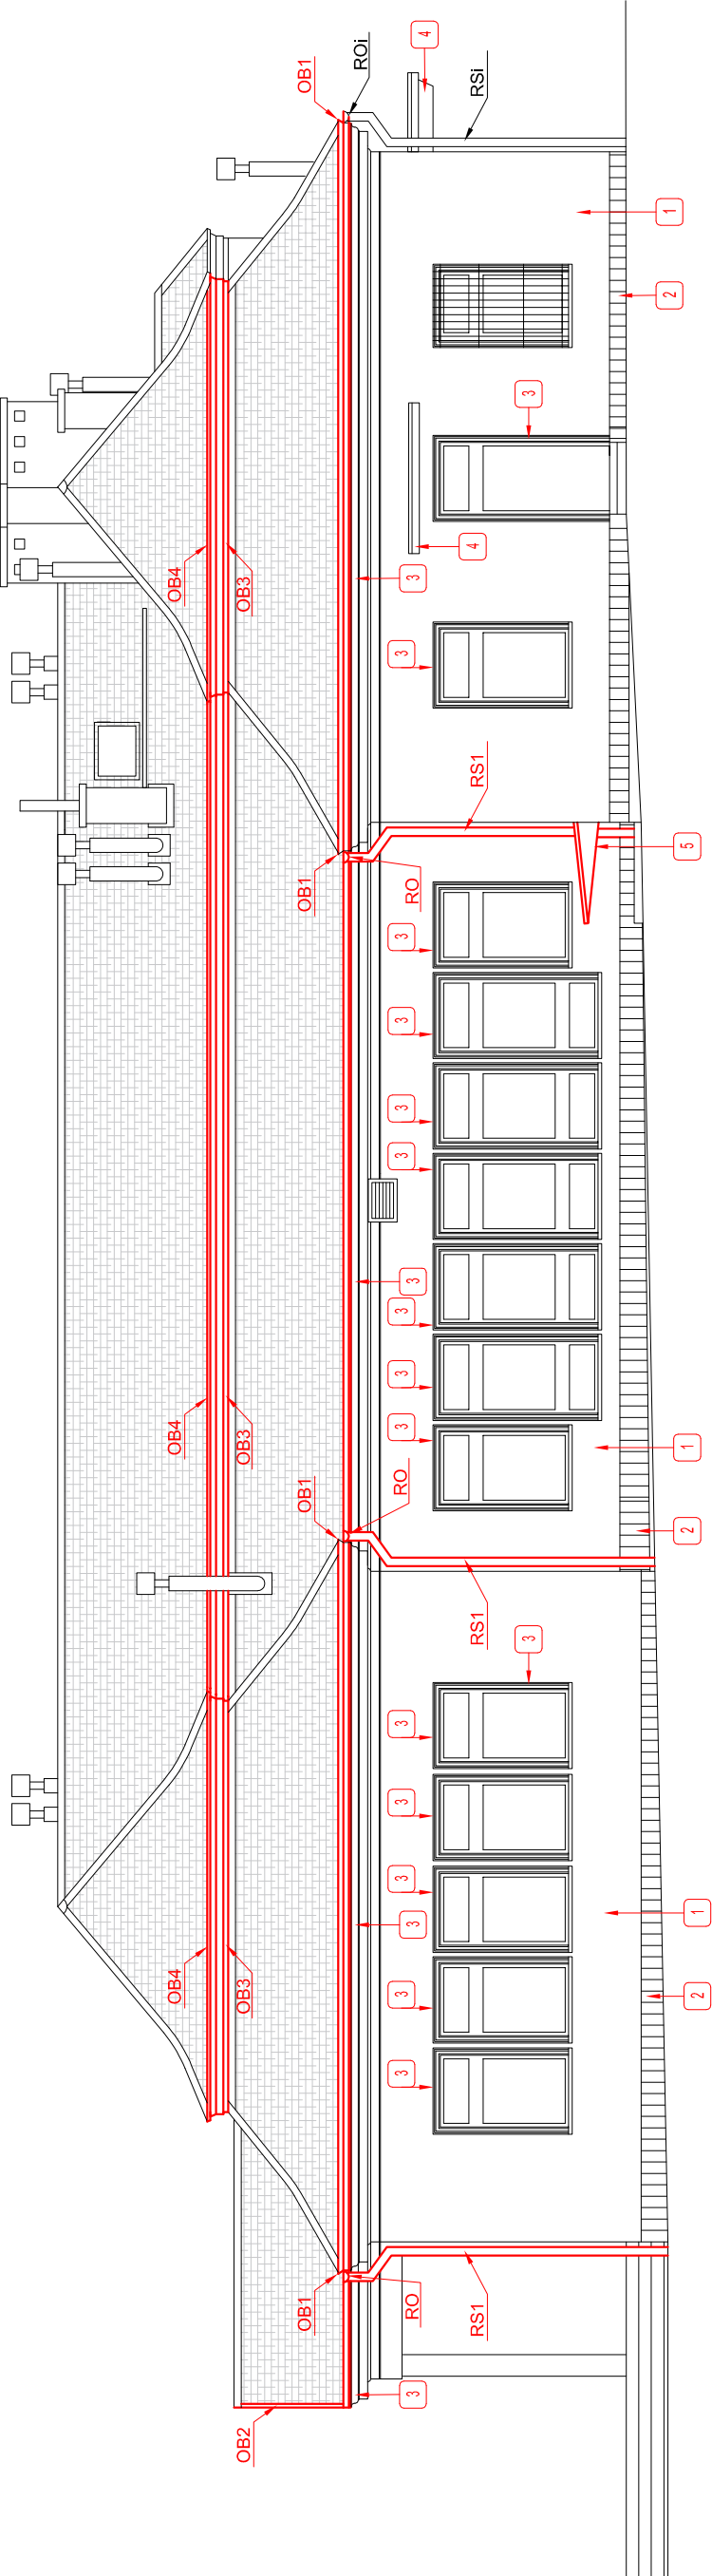

LEGENDA: - obróbki, rynny i rury spustowe		Wymiana istniejącego tynku cementowego na tynk z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy, zbrojonej mikro włóknem szklanym. Następnie pokryć farbami mineralnymi żółtowo-krzemianowymi w ciepłym odcieniu bieli (lamana biel) bez bieli tytanowej
1	Wymiana istniejącego tynku cementowego na tynk z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy, zbrojonej mikro włóknem szklanym. Następnie pokryć farbami mineralnymi żółtowo-krzemianowymi w ciepłym odcieniu bieli (lamana biel) bez bieli tytanowej	Uwaga: Przed malowaniem należy wykonać próby 1m x 1m prezentujące zarówno kolorystykę jak i fakturę - w celu ich przedstawienia komisji konserwatorskiej powołanej przez inwestora, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
2	Wymiana istniejącego cokołu ceramicznego na kamienne ugotowo-płaskowy, 3cm o gładkiej powierzchni, kolor a ceglastym murem.	Wymiana istniejącego cokołu ceramicznego na kamienne ugotowo-płaskowy, 3cm o gładkiej powierzchni, kolor a ceglastym murem.
3	Istniejąca dekoracja sztukatorska: opaski okienne i drzwiowe, gzymsy wieńczący należy poddać gruntownym pracom konserwatorskim. Warstwy przemalowań, uzupełnień i uzupełnień należy usunąć. Wszelkie ubytki uzupełnić z zachowaniem gładkości i koloru. Po zakończeniu prac należy zabezpieczyć powierzchnię lakierem. Po zakończeniu prac należy poddać powierzchnię gruntownym pracom konserwatorskim. Warstwy przemalowań, uzupełnień i uzupełnień należy usunąć. Wszelkie ubytki uzupełnić z zachowaniem gładkości i koloru. Po zakończeniu prac należy zabezpieczyć powierzchnię lakierem.	Wymiana istniejącego cokołu ceramicznego na kamienne ugotowo-płaskowy, 3cm o gładkiej powierzchni, kolor a ceglastym murem.
4	Remont istniejących daszków płaskich żelbetonowych poprzez wymianę istniejącego tynku cementowego na tynk z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy, zbrojonej mikro włóknem szklanym. Następnie pokryć farbami mineralnymi żółtowo-krzemianowymi w ciepłym odcieniu bieli (lamana biel) bez bieli tytanowej. Wymiana istniejącego cokołu z blachy stalowej na nową z blachy stalowej w kolorze RAL 7035	Remont istniejących daszków płaskich żelbetonowych poprzez wymianę istniejącego tynku cementowego na tynk z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy, zbrojonej mikro włóknem szklanym. Następnie pokryć farbami mineralnymi żółtowo-krzemianowymi w ciepłym odcieniu bieli (lamana biel) bez bieli tytanowej. Wymiana istniejącego cokołu z blachy stalowej na nową z blachy stalowej w kolorze RAL 7035
5	Odnówienie daszku nad dółwielem poprzez oczyszczenie konstrukcji zadaszenia ze starej powłoki antykorozyjnej oraz rzy i następnie wykonanie nowych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego w kolorze brązowym. Wymian istniejącego pokrycia z blachy stalowej trapowej na nową z blachy Stalowej Trapowej w kolorze brązowym.	Odnówienie daszku nad dółwielem poprzez oczyszczenie konstrukcji zadaszenia ze starej powłoki antykorozyjnej oraz rzy i następnie wykonanie nowych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego w kolorze brązowym. Wymian istniejącego pokrycia z blachy stalowej trapowej na nową z blachy Stalowej Trapowej w kolorze brązowym.
6	Wymiana istniejącego tynku cementowego na tynk z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy, zbrojonej mikro włóknem szklanym. Następnie pokryć farbami mineralnymi żółtowo-krzemianowymi w ciepłym odcieniu bieli (lamana biel) bez bieli tytanowej. W dolnej części na wysokość istniejącego cokołu wykonać cokol z kamienia z płaskowca gr. 3cm o gładkiej powierzchni, kolor ugotowo-płaskowy	Wymiana istniejącego tynku cementowego na tynk z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy, zbrojonej mikro włóknem szklanym. Następnie pokryć farbami mineralnymi żółtowo-krzemianowymi w ciepłym odcieniu bieli (lamana biel) bez bieli tytanowej. W dolnej części na wysokość istniejącego cokołu wykonać cokol z kamienia z płaskowca gr. 3cm o gładkiej powierzchni, kolor ugotowo-płaskowy
Wymieniane elementy budynku		Wymieniane elementy budynku
Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na poddaszu na nową drewnianą z nawiewnikami higosterowanymi		Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na poddaszu na nową drewnianą z nawiewnikami higosterowanymi
UWAGA: Działania dodatkowe wynikię w trakcie prac konserwatorskich, a nie ujęte w niniejszym opracowaniu, powinny być rozstrzygane w wyniku powołania komisji konserwatorskiej, po uprzednim powiadomieniu Urzędu Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania. Wszystkie etapy prac powinny być dokumentowane fotograficznie. Sporządzone materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe, posiadać stosowane atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.		UWAGA: Działania dodatkowe wynikię w trakcie prac konserwatorskich, a nie ujęte w niniejszym opracowaniu, powinny być rozstrzygane w wyniku powołania komisji konserwatorskiej, po uprzednim powiadomieniu Urzędu Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania. Wszystkie etapy prac powinny być dokumentowane fotograficznie. Sporządzone materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe, posiadać stosowane atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGI OGÓLNE: 1 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 2 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 3 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 4 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 5 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 6 - W przypadku zastosowania rozwiązań zamkniętych należy złożyć uzgodnioną z Projektantem.		UWAGI OGÓLNE: 1 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 2 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 3 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 4 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 5 - Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie 6 - W przypadku zastosowania rozwiązań zamkniętych należy złożyć uzgodnioną z Projektantem.

ELEWACJA
skala 1:100

TEMAT	Remont (modernizacji) budynku Przedszkola nr 52 w Krakowie przy ul. Parkowej 14 w zakresie odnowienia elewacji, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, odcieplenie stropu i ścian na poddaszu oraz wykonanie miejsc postojowych i dojazdów wraz z budową oświetlenia i wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 443/1 obręb 12 Kraków.
ADRES	Działka nr 443/1, obręb 12 Kraków
INWESTYCJI	30-538 Kraków, ul. Parkowa 14
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Ilarszc Nr: 88-18-98-20 ul. Nowohucka 82a, 30-728 Kraków
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Górnika upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 128/km/14
OPRACOWAŁA	inż. Iwona Salińska
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Milek upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Upr. nr 1288/04
TYTUŁ RYSUNKU	Elewacje
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A-7
DATA:	08.2018r.